


Asennusesimerkki 2

Asennusesimerkki 2. Etistetty pystyveistä, suojaankerointi lähti- ja paloketjujen vaarallisuuden mukaisesti.
Etistetty pystyveistä, suojaankerointi lähti- ja paloketjujen vaarallisuuden mukaisesti.
Viemärijärjestelmän paloturvallisuutta voidaan soveltaa esim. PAROC Hvac Fire -ilmakanavien paloturvallisuutta, jolla saavutetaan paloturvallisuus ulkopuolista
päästä vastaan. Paloturvallisuus tulee hyväksyttävä paloturvallisuusvaatimuksella.



Asennusesimerkki 2 leikkaus

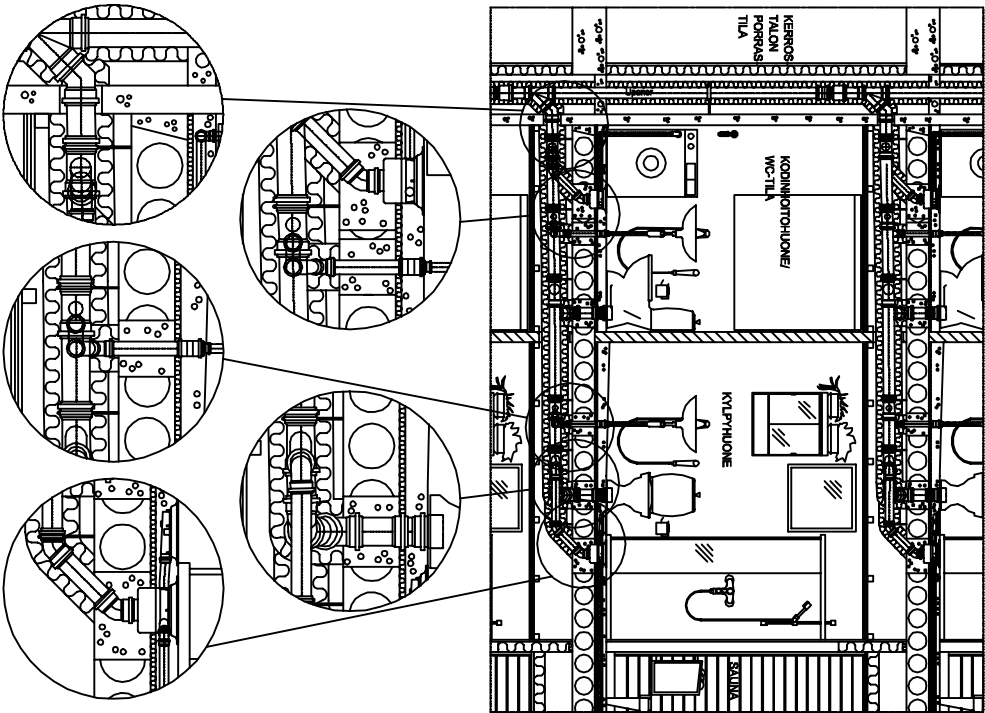