


Uponor MLC zatyczka próby ciśnieniowej 16

1013756


- zatyczka do próby ciśnieniowej instalacji wielokrotnego użytku. Zatyczkę wkręca się w koniec sfazowanej rury
- po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej należy wykręcić zatyczkę z rury, rurę obciąć na długość zatyczki +1,5 mm.

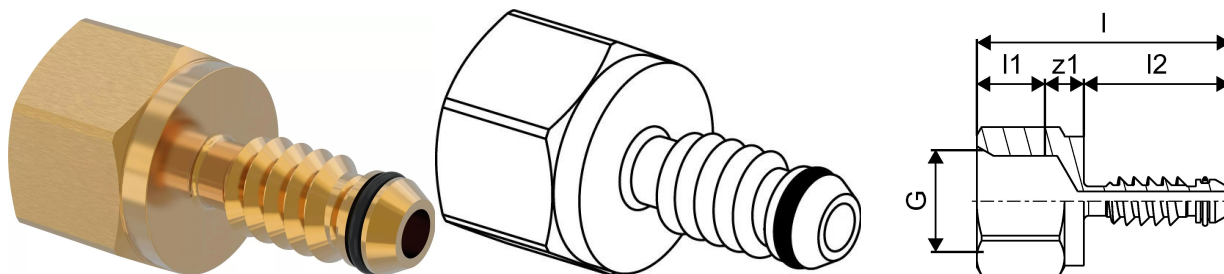

No about information

Uponor MLC zatyczka próby ciśnieniowej 16

1013756

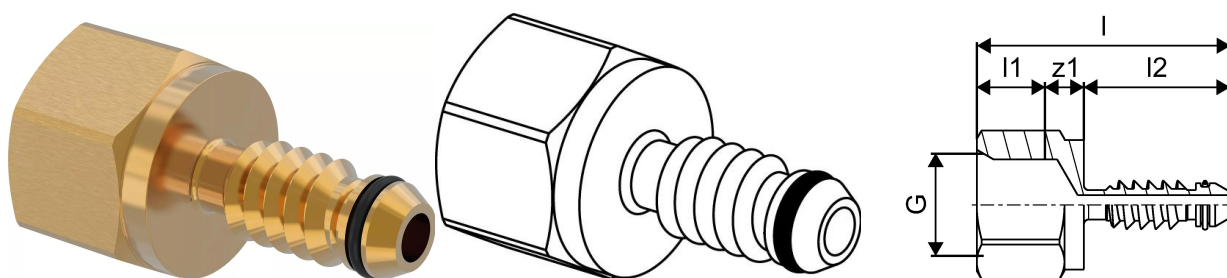

Dane techniczne

Liczba pozycji 1	20
Liczba pozycji 2	7680
Pozycja (jednostka miary)	szt.
Gwint cylindryczny_G	1/2 inch
Długość (l)	52 mm
Długość (l1)	14 mm
Długość (l2)	30 mm
z1	8 mm

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl